



100-408-108-401\_Ansicht.dwg

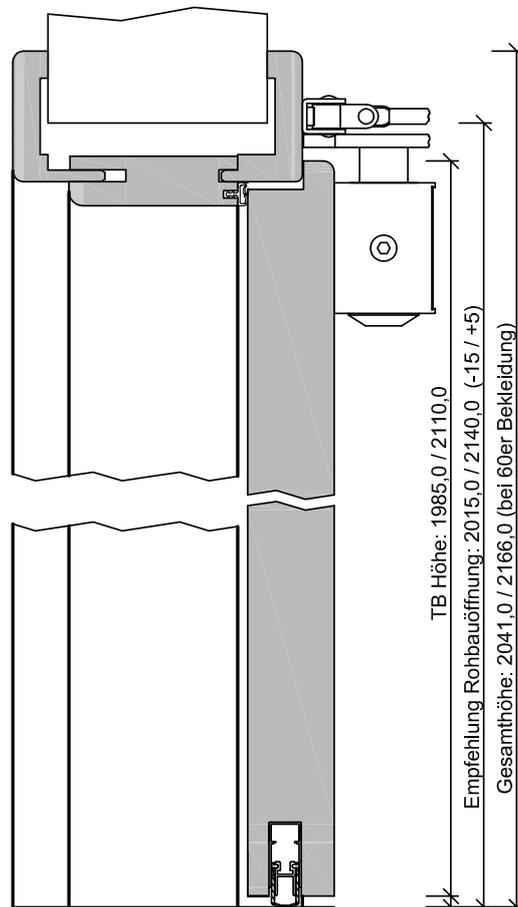

100-100-100-301-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)  
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

5

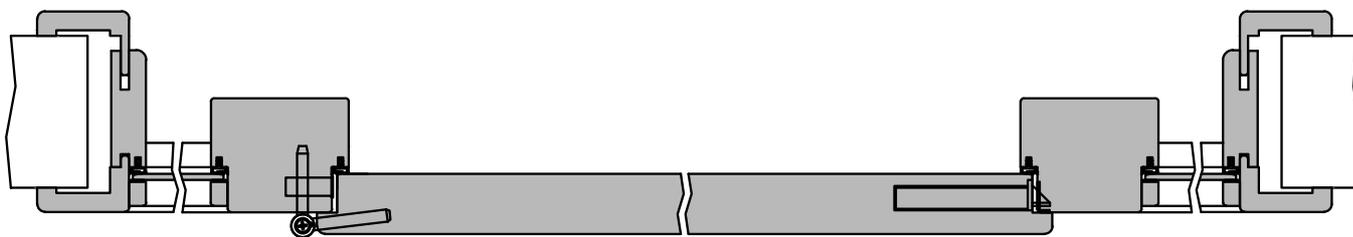

[ZFMB-TBB-117,0] / 2

TB Breite [TBB]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]

Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]

Gesamtbreite [G] = ZFMB+120 [bei 60er Bekleidung]

100-102-109-102-Querschnitt PK.dwg

